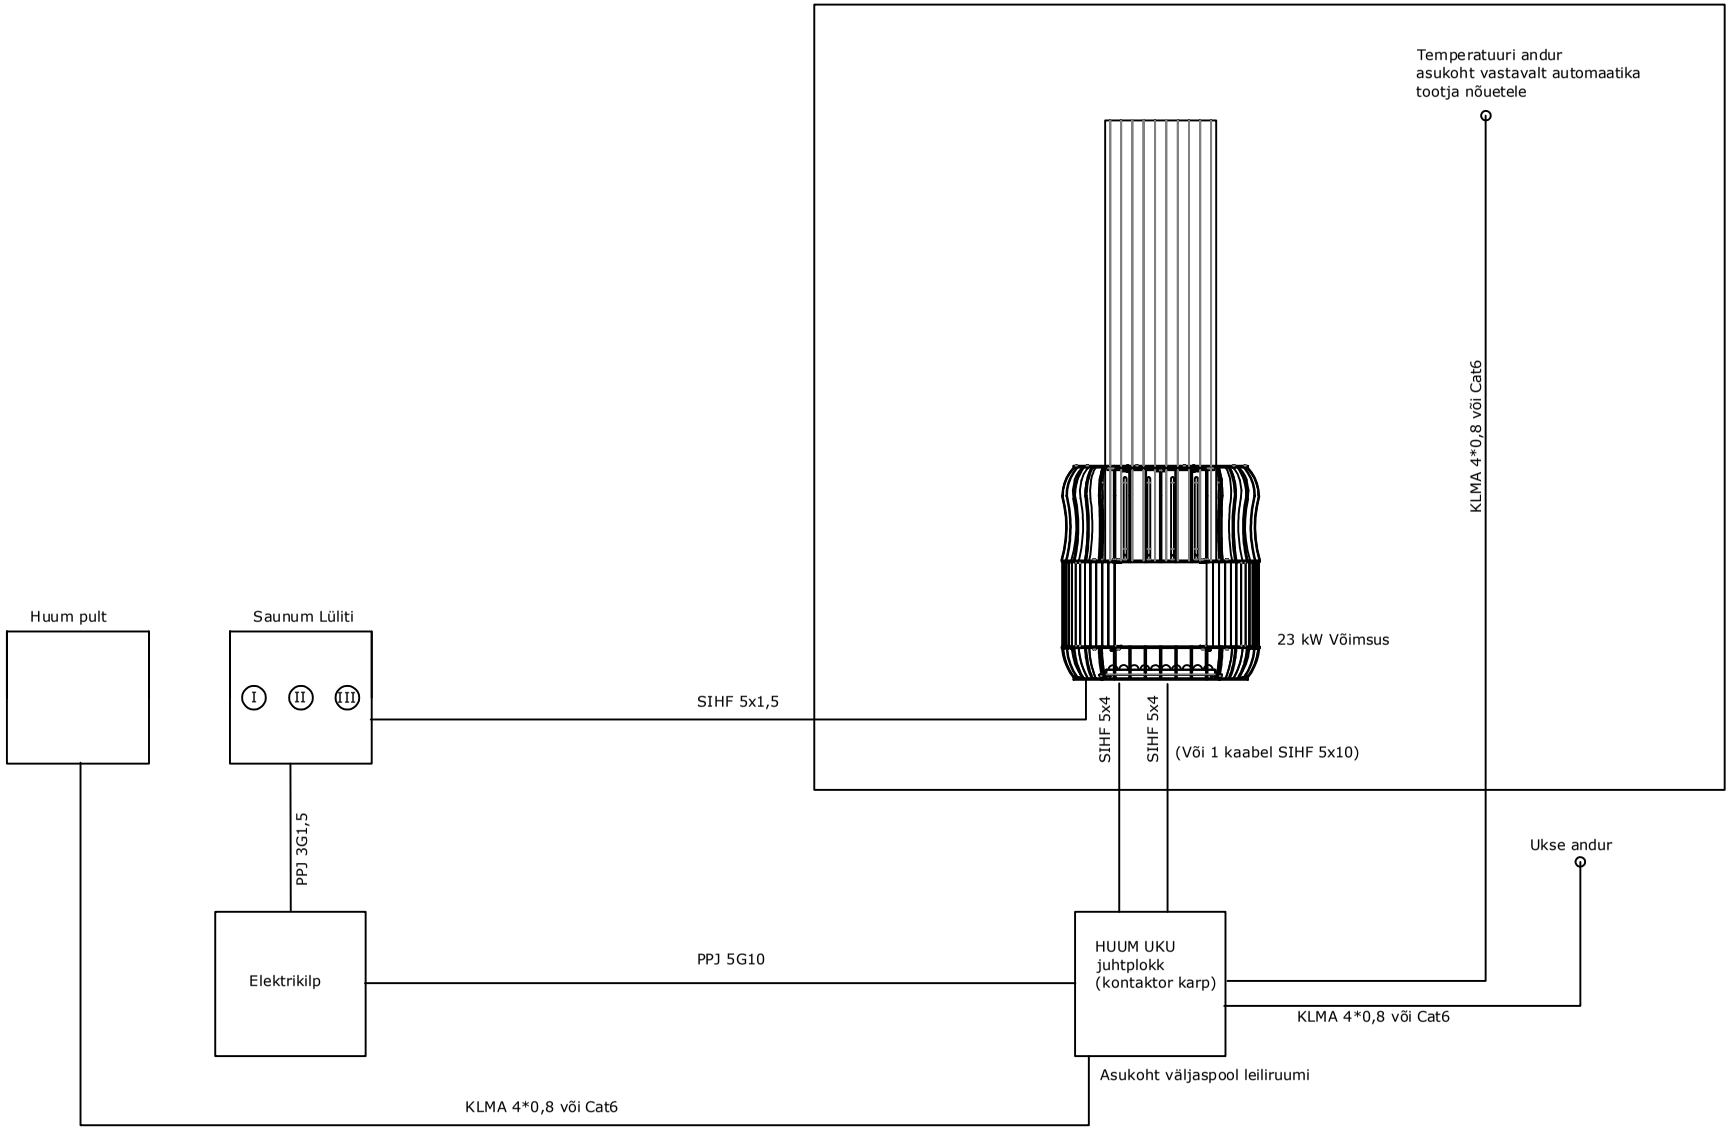
Temperatuuri andur
asukoht vastavalt automaatika
tootja nõuetele
KLMA 4*0,8 või Cat6
23 kW Võimsus
Huum pult
Saunum Lüliti
I
II
III
SIHF 5x1,5
SIHF 5x4
SIHF 5x4
(Või 1 kaabel SIHF 5x10)
PPJ 3G1,5
Ukse andur
Elektrikilp
PPJ 5G10
HUUM UKU
juhtplokk
(kontaktor karp)
KLMA 4*0,8 või Cat6
Asukoht väljaspool leiliruumi
KLMA 4*0,8 või Cat6